


c.d.węglug ark.1/3

Rozdzielnia Ekinox TX 4x18 drzwiczki transparentne-Legrand

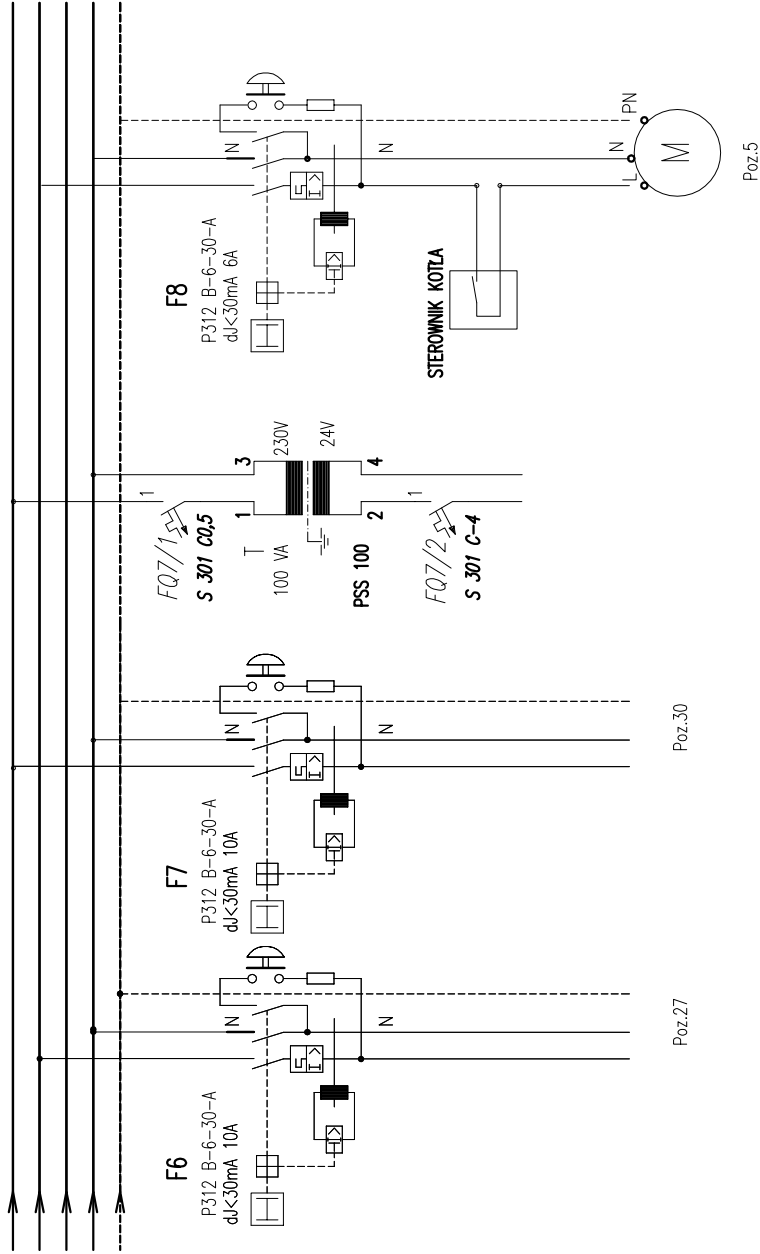

Poz.27

Poz.30

Poz.5

str.22

7	Pompa odwadniająca Grundfos KP 250	8	Moduł sterujący systemu detekcji gazów	9	Transformator ochronny 230/24V	10	Pompa obiegowa kotłowa WILLO STRATOS 40/1-4
	YDY(z0)3x1,5		YDY(z0)3x1,5		YDY(z0)3x2,5		YDY(z0)3x1,5
	150		50 W		100W		200 W

Str. 22

Układ sieci TN-C
Szybkie wyłączenie zasilania przez wyl.różnicowoprądowe

Przedszkole nr.2 w Jędrzejowie			
Nazwa obiektu budowlanego	28-30 Jędrzejów ul. 11 Listopada 113a		
Adres obiektu budowlanego	Instalacja elektryczna kotłowni. Schemat rozdzielni TK ark. 2/3		
Przedmiot rysunku	Imię	Nazwisko	Nr.rys. 13.24-4/2
Projektant	Stanisław	Hamara	Skala 1/3
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Nr. upr. 83861/18/76
			Data 03.2013
			Podpis 03.2013