


OZNACZENIA

- 1 - kocioł gazowy UNICAL MODULEX100
- 2 - zawór bezpieczeństwa SYR 1915 3/4"
- 3 - grupa bezpieczeństwa kotła
- 4 - filtroodmulacz magnetyczny Ter FM 65
- 5 - pompa obiegu kotłowego WILO STRATOS 40/1-4
- 6 - neutralizator kondensatu NH300
- 7 - sprzęgło hydrauliczne UNICAL
- 8 - naczynie wzbiorcze REFLEX NG140
- 9 - rozdzielacz rurowy DN80
- 10 - czujnik temperatury
- 11 - zawór trój - drożny DANFOSS HRE 3 DN40 + siłownik AMB162
- 12 - pompa obiegowa WILO STRATOS 30/1-8
- 13 - zawór różnicy ciśnień SYR390 DN25
- 14 - pompa ładująca zasobnik CWU WILO STAR RS 25/2
- 15 - zawór trój - drożny DANFOSS HRE 3 DN20 + siłownik AMB162
- 16 - pompa obiegowa WILO STRATOS PICO 15/1-4
- 17 - zawór różnicy ciśnień SYR390 DN20
- 18 - podgrzewacz z pompą ciepłą HEWALEX PWPC - 3,8 H-A
- 19 - termostatyczny zawór trój - drożny CWU
- 20 - pompa cyrkulacyjna WILO STAR Z-15
- 21 - zawór bezpieczeństwa SYR 2115 3/4" potw=6bar
- 22 - naczynie wzbiorcze REFLEX DD18
- 23 - zlew
- 24 - stacja uzdatniania wody EPURO EPUROSOFT ES 56/0007 VF
- 25 - filtr wody SYR DRUFI start
- 26 - Zawór antyskażeniowy CA 296 Ø20
- 27 - pompa odwadniająca GRUNDFOSS KP250
- 28 - studzienka schładzająca
- 29- Czujnik DEX
- 30 - Moduł sterujący systemu detekcji gazu
- 31 - Sygnalizator akustyczno - dźwiękowy
- 32 - zawór MAG


LEGENDA

- - - - - rurociągi wody grzewczej - zasilanie
- - - - - rurociągi wody grzewczej - powrót
- - - - - rurociągi wody zminej
- - - - - rurociągi wody uzdatnionej
- - - - - rurociągi ciepłej wody użytkowej
- - - - - rurociągi cyrkulacji
- - - - - system detekcji gazu (wg. odrębnego opracowania)
- - - - - rurociąg instalacji gazu (wg. odrębnego opracowania)
- ~~~~~ przewód elastyczny
- - - - - przewód grawitacyn kanalizacji sanitarnej
- -KT- - - - - przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej


Oznaczenie




Łącznik uniwersalny (jednobiegunowy) hermetyczny
16A 250V Hermetica nr.kat. 16000502-Polo




Gniazdo z uzziemieniem 10/16A 250V bryzgoszczelne
Hermetica nr.kat 16000102-Polo




Gniazdo wtykowe 24V




Oprawa świetłówkowa typu TCW 215 2xTL-D36W/830 CON-Philips




Oprawa oświetlenia awaryjnego typu ALU Hybryd z piktogramem-Hybryd




Oprawa oświetlenia awaryjnego typu HERKULES-P Hybryd



Detektor gazu typu DEX-12 Gazex



Sygnalizator akustyczno optyczny typu SL-21 -Gazex

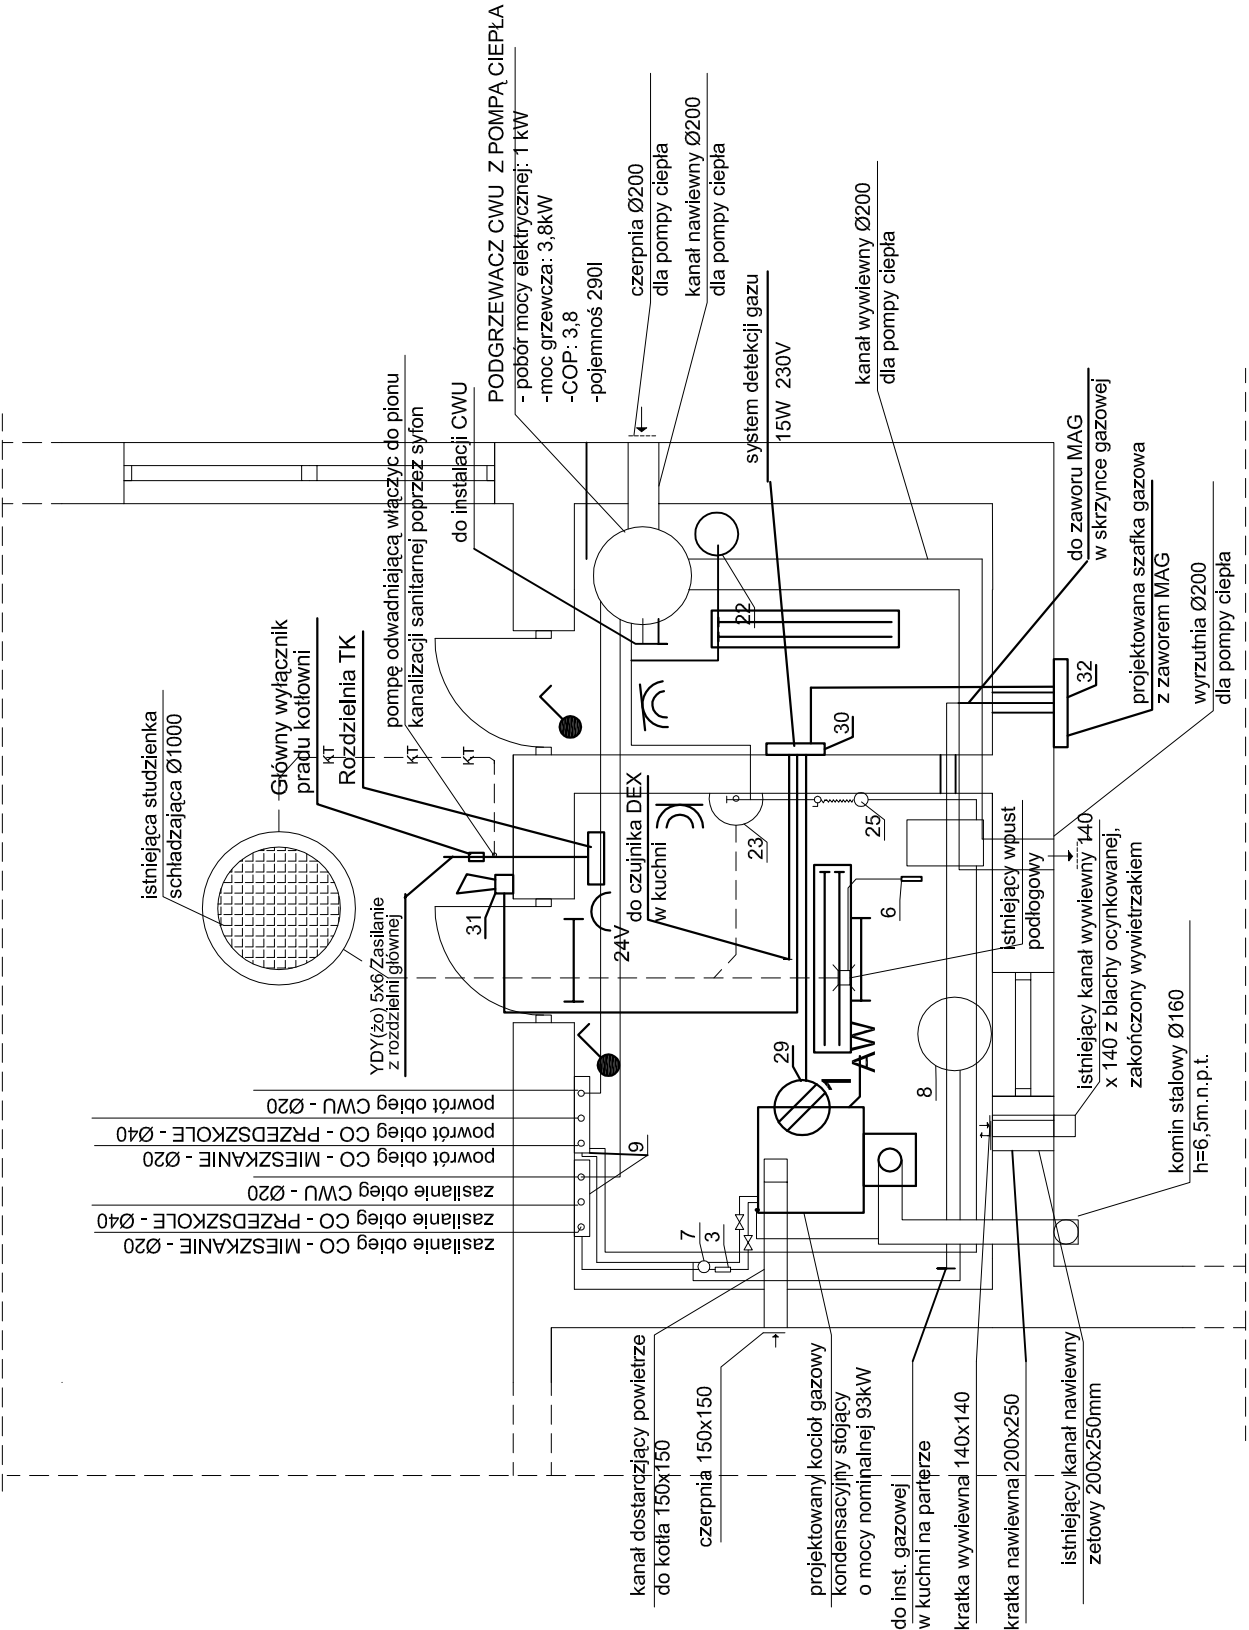

Str. 19					
Przedszkole nr.2 w Jędrzejowie					
28–30 Jędrzejów ul. 11 Listopada 113a					
Nazwa obiektu budowlanego	Instalacja elektryczna kotłowni–Plan instalacji oświetleniowej i detektora gazu .				
Adres obiektu budowlanego	Nr.rys. 13.24–3				
Przedmiot rysunku	Skala 1:50				
Projektant	Imie	Nazwisko	Specjalność	Nr.uprawnień budowlanych	Data
	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO–III–/ 83861/18/76	03.2013
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0478 PWOE/04	03.2013