


POM. TECHNICZNE

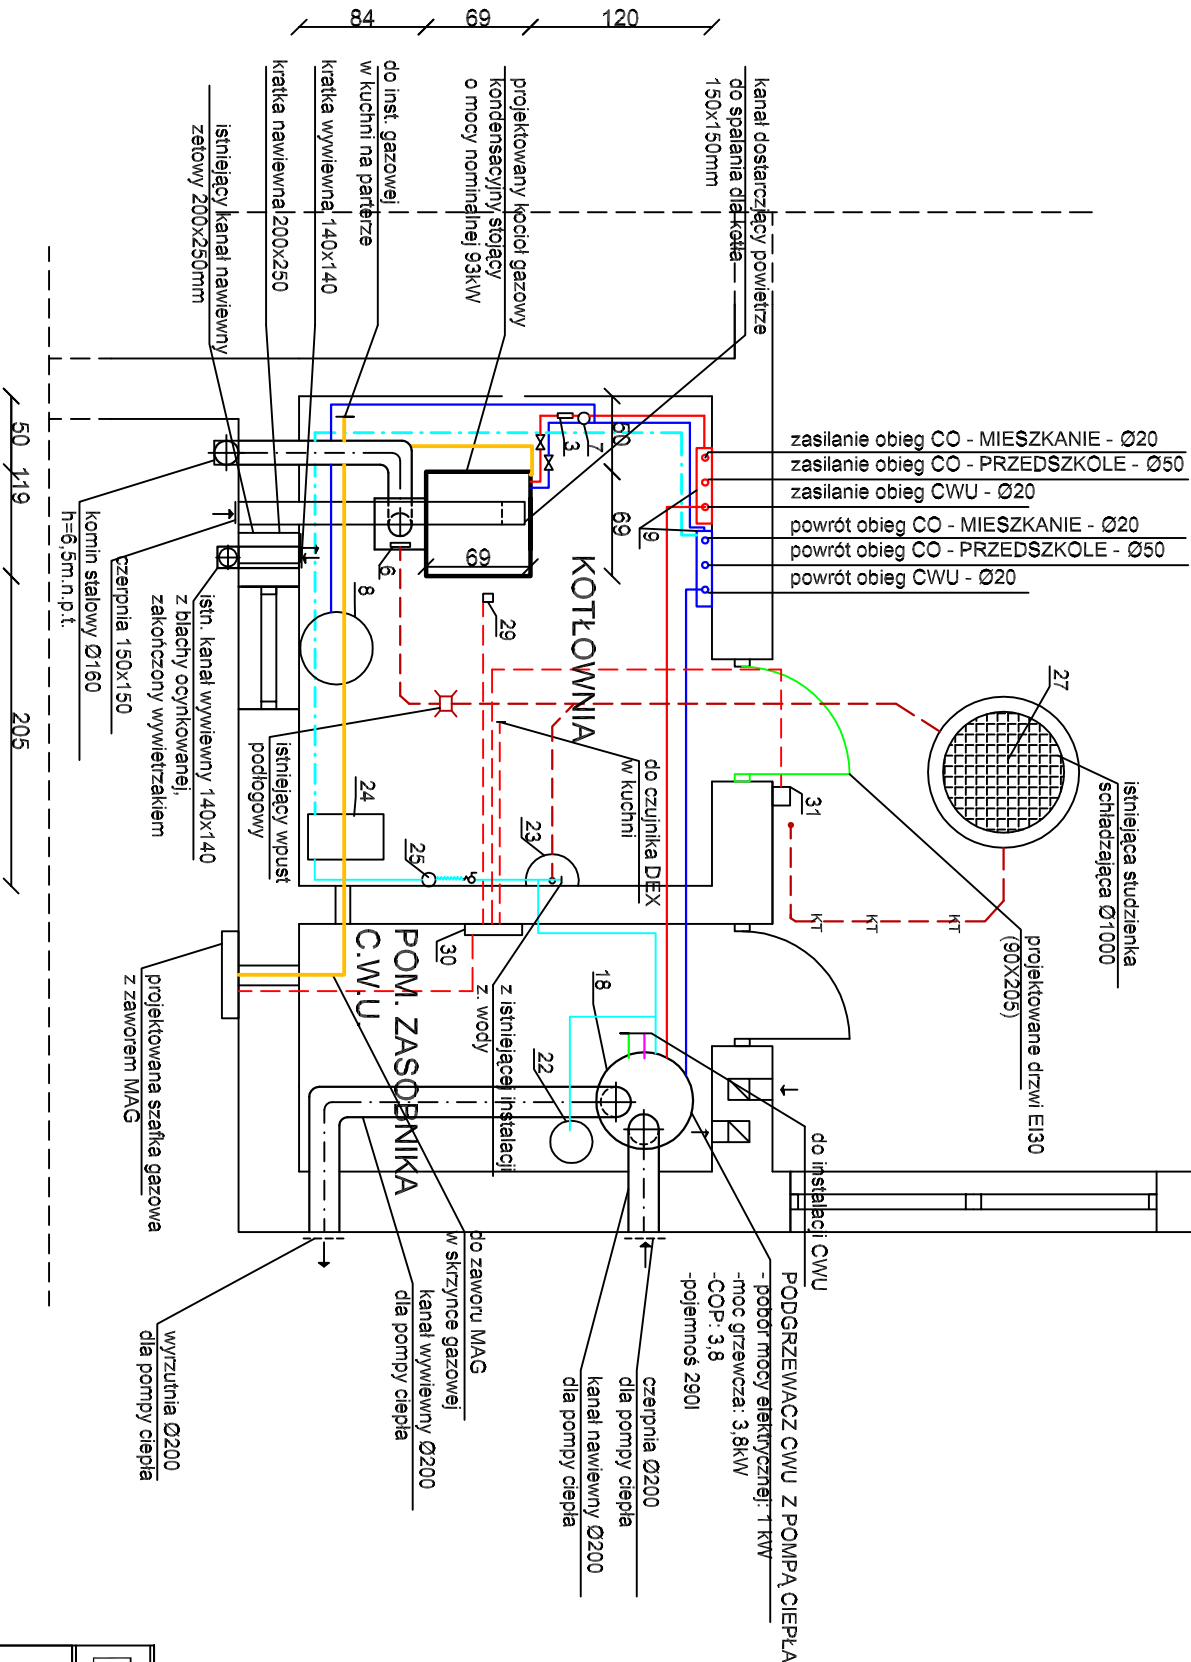

OZNACZENIA

- 1 - kocioł gazowy UNICAL MODULEX100
- 3 - Grupa bezpieczeństwa kotła
- 6 - Neutralizator NH300
- 7 - Sprzęgło hydrauliczne UNICAL
- 8 - Naczynie wzbiorcze c.o. REFLEX NG140
- 9 - Rozdzielacze zasilania i powrotu Ø80 L=1,0m
- 18 - Podgrzewacz c.w.u z pompą ciepła HEWALEX PWPC-3,8H-A 2W300
- 22 - Naczynie wzbiorcze c.w.u. REFIX DD 18
- 23 - Zlew
- 24 - stacja uzdatniania wody EPURO EPUROSOFT ES 56/0007 VF
- 25 - Filt
- 27 - Pompa odwadniająca KP-150-1A Grundfos
- 29 - Czujnik DEX
- 30 - Moduł sterujący systemu detekcji gazu
- 31 - Sygnalizator akustyczno - dźwiękowy

LEGENDA

- rurociągi wody grzewczej - zasilanie
- rurociągi wody grzewczej - powrót
- rurociągi wody zmiennej
- rurociągi wody uzdatnionej
- rurociągi ciepłej wody użytkowej
- rurociągi cyrkulacji
- system detekcji gazu (wg. odrębnego opracowania)
- rurociąg instalacji gazu (wg. odrębnego opracowania)
- przewód elastyczny
- przewód grzewczy instalacji sanitarnej
- przewód tłoczny instalacji sanitarnej

| | | | | | |
|---|----------|------------|----------------------|---|---------|
| PROFIL | | | | | |
| "PROFIL" P.P.U.H. INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWcze | | | | | |
| Józefowski & Oleksik 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33, pow.38 | | | | | |
| Nazwa i adres obiektu budowlanego | | | | | |
| Budynek Przedszkola nr 2 w Jędrzejowie ul. 11 listopada 113a | | | | | |
| Nazwa opracowania | | | | | |
| P.B. termomodernizacji budynku Przedszkola nr 2 w Jędrzejowie ul. 11 listopada 113a - modernizacja instalacji c.o. wraz z kotłownią | | | | | |
| Przedmiot rysunku | | | | Skala | Nr rys. |
| Rzut kotłowni | | | | 1:50 | 2 |
| 23.15/13 | | | | | |
| Opracował | TOMASZ | BIENIEK | instalacje sanitarne | - | 03.2013 |
| Opracowała | JUDYTA | JUNG | instalacje sanitarne | - | 03.2013 |
| Projektant | WIESŁAW | JÓZEFOWSKI | instalacje sanitarne | 46/75/kt | 03.2013 |
| Sprawdzający | MIROSLAW | OLESIK | instalacje sanitarne | UAN-VIII-7342/345/94 UAN-VIII-93861/43/86 | 03.2013 |